


令和6年度 新河岸川水循環センター水質概況

新河岸川水循環センターの水処理能力は、令和6年度末で697,900(m^3 /日最大)であり、令和6年度の流入水量は、540,447(m^3 /日平均)であった。また、汚泥処理については、発生汚泥ケーキ量158,983(t)、焼却灰発生量2,340(t)であった。また、汚泥固形燃料化施設では3,362(t)の固形燃料を生産した。

令和6年度 流入水量・処理固形物量

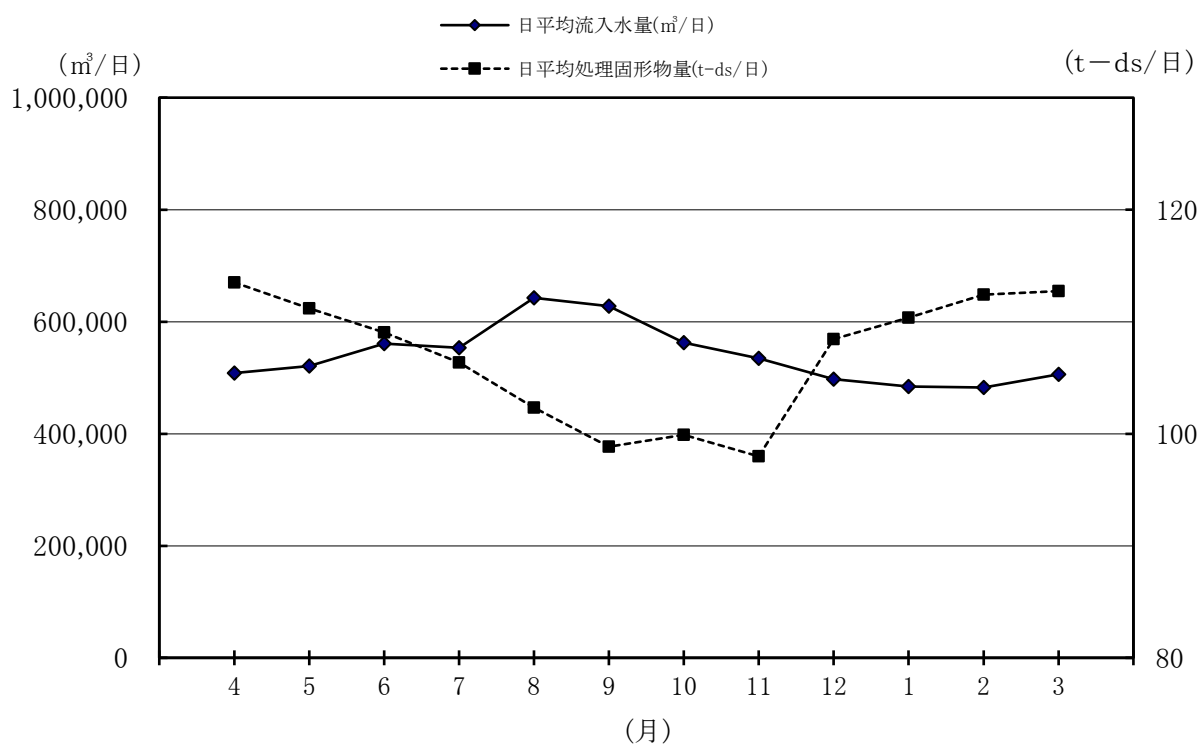

令和6年度 放流水 BOD・SS

