

荒川におけるジクロロメタン検出状況
12/5判明分


県調査③
ジクロロメタン 0.30 mg/L
(江遠島上江橋 川越市古谷上地内)

県調査②
ジクロロメタン 0.19 mg/L
(古谷樋管 川越市古谷本郷地内)

県調査①
ジクロロメタン 0.003 mg/L

ジクロロメタン
不検出

大久保
浄水場

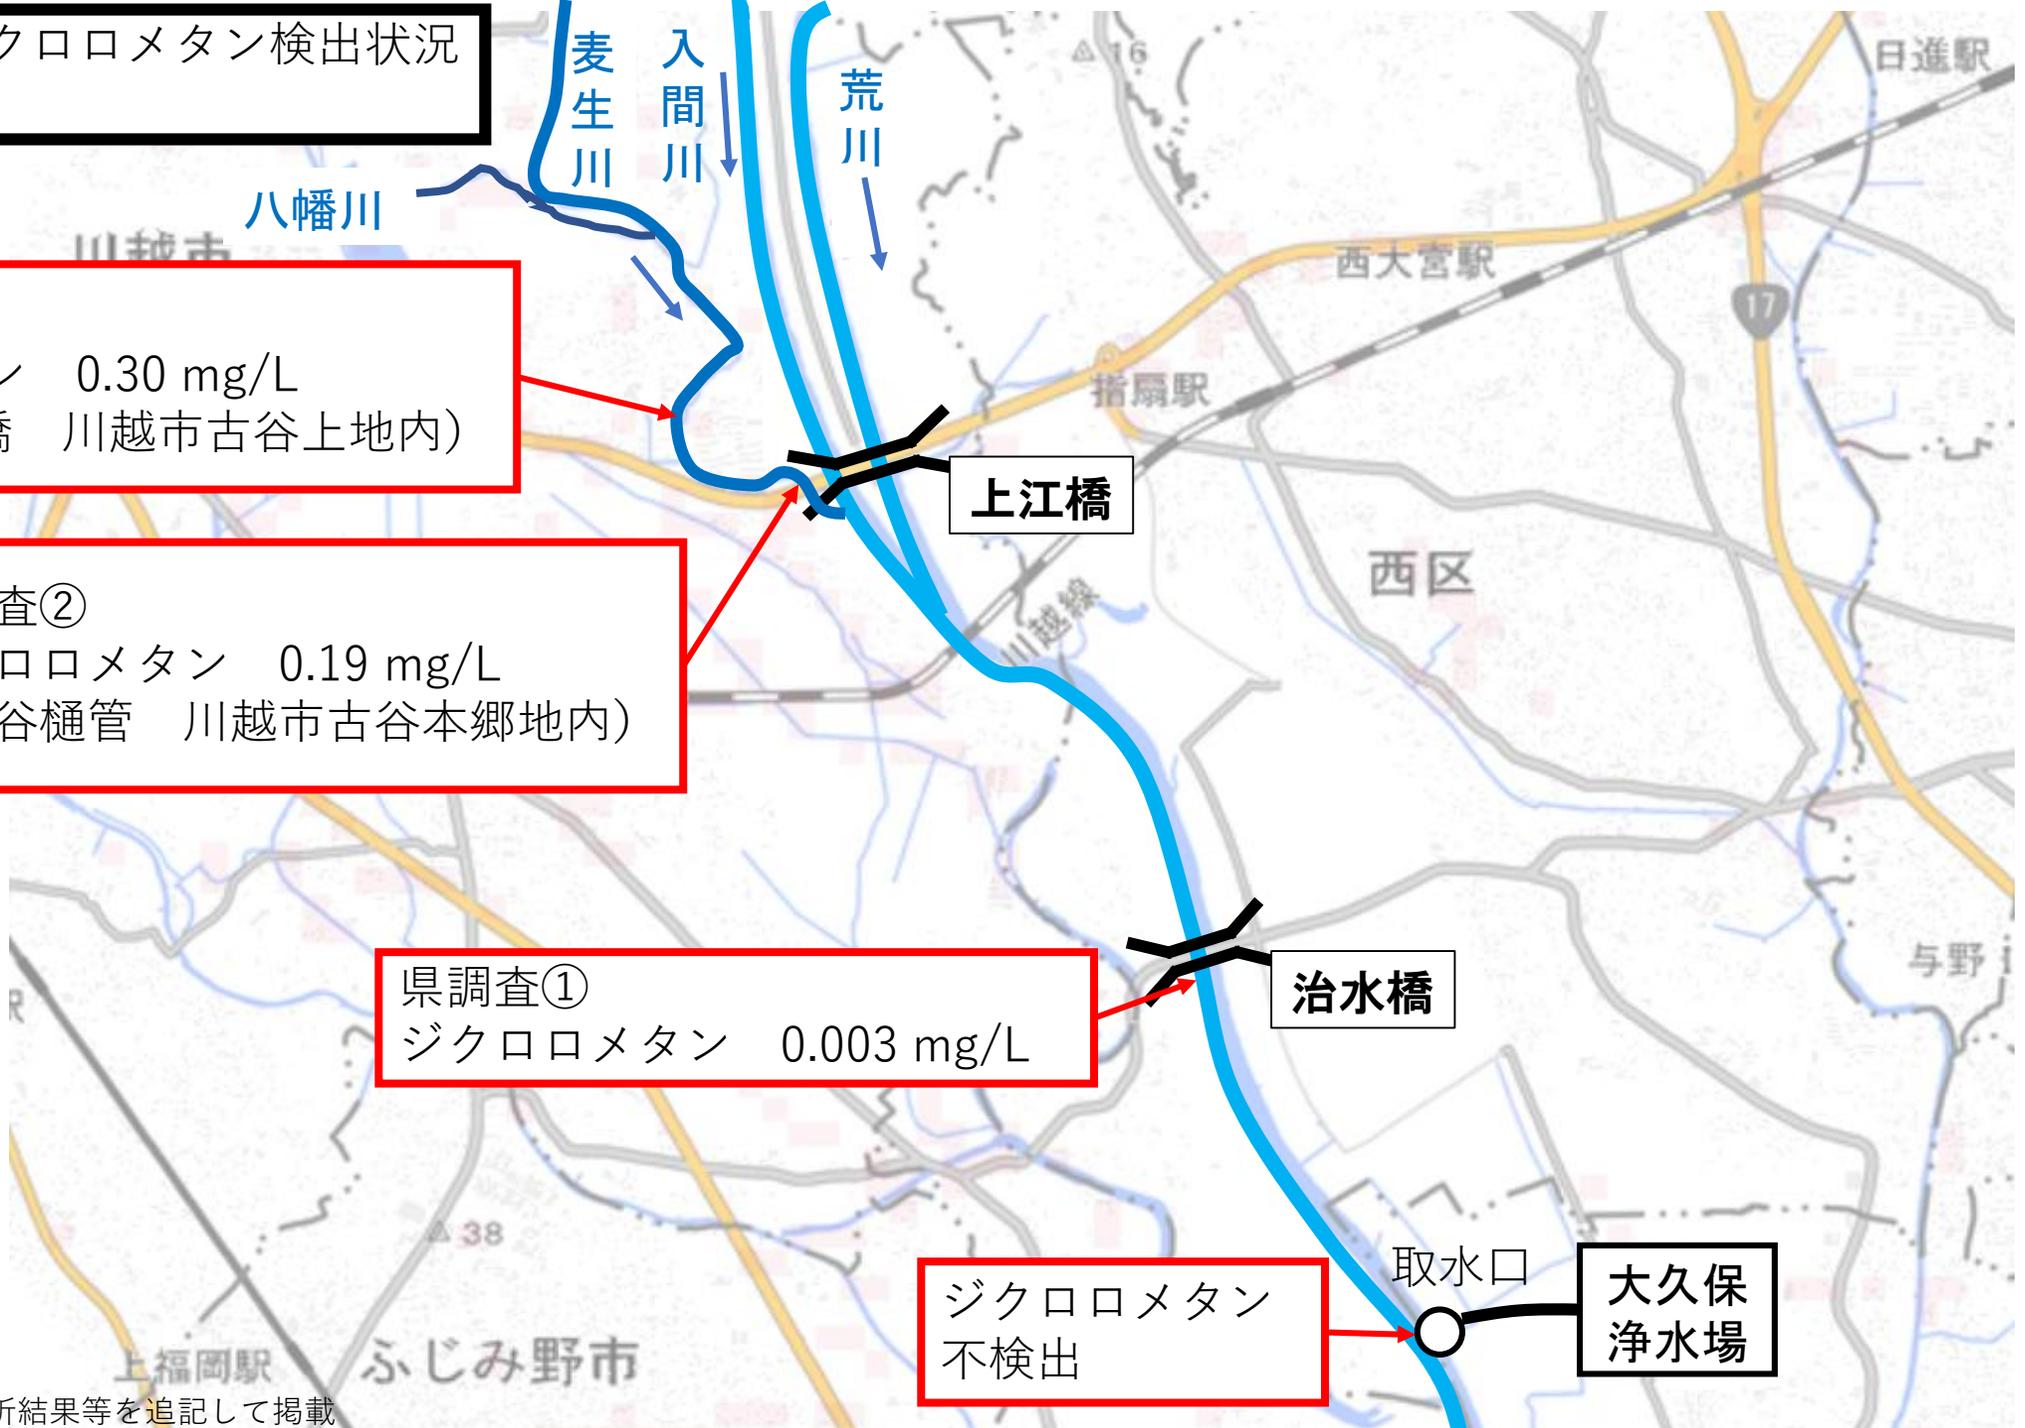

鴨田農業集落排水



居田町

川越運動公園

麦生川

八幡川

笹原門樋

麦生橋

市調査①
ジクロロメタン
不検出

ジクロロメタン
市調査② 4.7mg/L
市調査③ 2.6mg/L

市調査④
ジクロロメタン
不検出

県調査⑤
ジクロロメタン
6.6mg/L

県調査④
ジクロロメタン
0.16mg/L

活性炭吸着措置