

(資料編Ⅵ-3-1)


原子力規制委員会が、今後検討を行うべき課題として、原子力災害対策指針に記載している事項

本指針の記述中で、今後詳細な検討等が必要とされる事項を次に挙げる。これらは、原子力規制委員会において検討し、その内容を本指針に記載していく。

- ① OIL の初期設定値の変更の在り方や放射線以外の人体への影響も踏まえた総合的な判断に基づく OIL の設定の在り方
- ② 東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故に伴う被ばく線量の管理の実態等を踏まえた緊急時被ばく状況から現存被ばく状況・計画的被ばく状況への意向に関する考え方、中期モニタリング及び復旧期モニタリングの在り方
- ③ 透明性を確保し適切な災害対策の計画及び実施を実現するため、住民の理解や信頼を醸成するための情報を定期的に共有する場の設定等

(資料編VI-3-2) 特定事象通報基準(輸送時の事故)

- 事業所外運搬に使用する容器から1メートル以上離れた場所において、1時間あたり100マイクロシーベルト以上の放射線量が原子力規制委員会規則・国土交通省令で定めるところにより検出されたとき <原子力災害特別措置法施行令第4条第4項第4号>

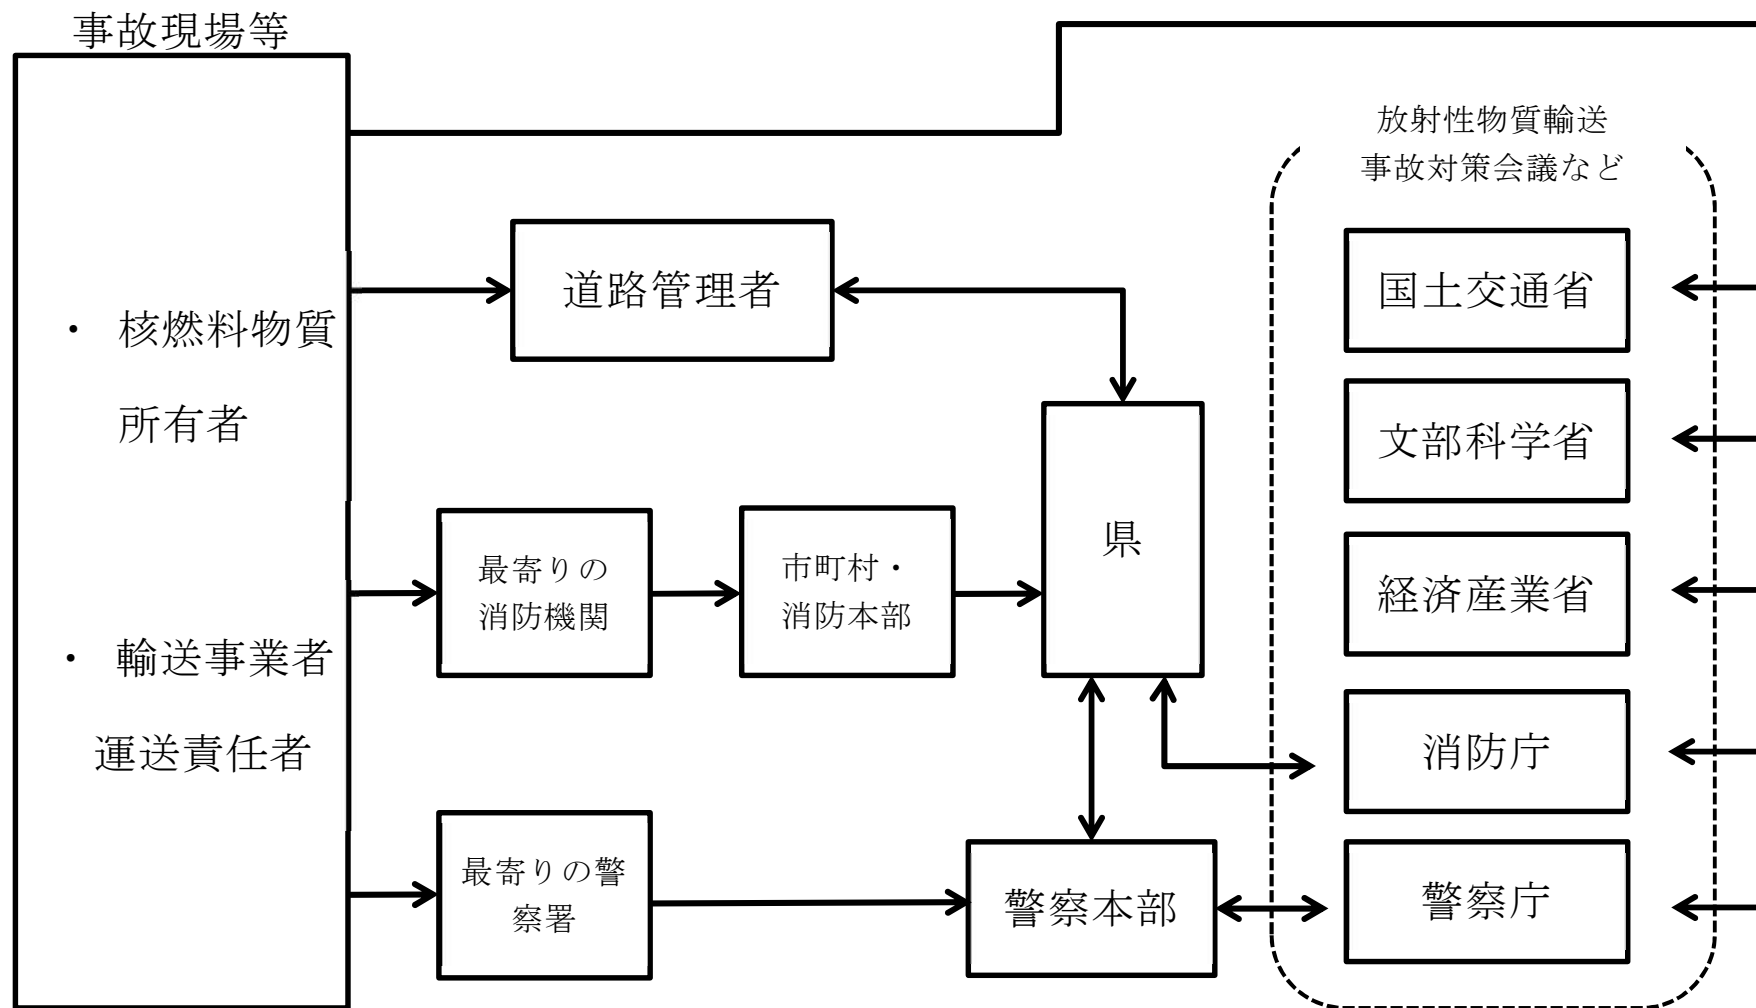

(資料編VI-3-4) 原子力緊急事態宣言発令基準(輸送時の事故)

火災、爆発等があり、当該運搬容器において次に掲げる放射線量又は放射性物質を検出したとき若しくは検出される蓋然性が高いとき

- 事業所外運搬に使用する容器にあつては、1 m離れた地点で1 0 mSv/h 以上の放射線量を検出したとき
- 事業所外運搬の場合にあつては、当該運搬に使用する容器(I P型を除く)から、放射性物質の種類に応じてA 2 値等の漏えいがあったとき

|                       | 基準の種類           | 基準の概要                                                                                                      | 初期設定値※ <sup>1</sup>                                               |               |                          | 防護措置の概要                                                     |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 緊急防護措置                | O I L 1         | 地表面からの放射線、再浮遊した放射性物質の吸入、不注意な経口摂取による被ばく影響を防止するため、住民等を数時間内に避難や屋内退避等させるための基準                                  | 500μSv/h<br>(地上 1 m で計測した場合の空間放射線量率※ <sup>2</sup> )               |               |                          | 数時間内を目途に区域を特定し、避難等を実施。(移動が困難な者の一時屋内退避を含む)                   |
|                       | O I L 4         | 不注意な経口摂取、皮膚汚染からの外部被ばくを防止するため、除染を講じるための基準                                                                   | β 線：40,000 cpm※ <sup>3</sup><br>(皮膚から数 cm での検出器の計数率)              |               |                          | 避難又は一時移転の基準に基づいて避難等した避難者等に避難退域時検査を実施して、基準を超える際は迅速に簡易除染等を実施。 |
|                       |                 |                                                                                                            | β 線：13,000cpm※ <sup>4</sup> 【1ヶ月後の値】<br>(皮膚から数 cm での検出器の計数率)      |               |                          |                                                             |
| 早期防護措置                | O I L 2         | 地表面からの放射線、再浮遊した放射性物質の吸入、不注意な経口摂取による被ばく影響を防止するため、地域生産物※ <sup>5</sup> の摂取を制限するとともに、住民等を 1 週間程度内に一時移転させるための基準 | 20μSv/h<br>(地上 1 m で計測した場合の空間放射線量率※ <sup>2</sup> )                |               |                          | 1 日内を目途に区域を特定し、地域生産物の摂取を制限するとともに 1 週間程度内に一時移転を実施。           |
| 飲食物摂取制限※ <sup>9</sup> | 飲食物に係るスクリーニング基準 | O I L 6 による飲食物の摂取制限を判断する準備として、飲食物中の放射性核種濃度測定を実施すべき地域を特定する際の基準                                              | 0.5μSv/h※ <sup>6</sup><br>(地上 1 m で計測した場合の空間放射線量率※ <sup>2</sup> ) |               |                          | 数日内を目途に飲食物中の放射性核種濃度を測定すべき区域を特定。                             |
|                       | O I L 6         | 経口摂取による被ばく影響を防止するため、飲食物の摂取を制限する際の基準                                                                        | 核種※ <sup>7</sup>                                                  | 飲料水<br>牛乳・乳製品 | 野菜類、穀類、肉、<br>卵、魚、その他     | 1 週間内を目途に飲食物中の放射性核種濃度の測定と分析を行い、基準を超えるものにつき摂取制限を迅速に実施。       |
|                       |                 |                                                                                                            | 放射性ヨウ素                                                            | 300Bq/kg      | 2,000Bq/kg※ <sup>8</sup> |                                                             |
|                       |                 |                                                                                                            | 放射性セシウム                                                           | 200Bq/kg      | 500Bq/kg                 |                                                             |
|                       |                 |                                                                                                            | プルトニウム及び超ウラン<br>元素のアルファ核種                                         | 1Bq/kg        | 10Bq/kg                  |                                                             |
|                       |                 |                                                                                                            | ウラン                                                               | 20Bq/kg       | 100Bq/kg                 |                                                             |

- ※1 「初期設定値」とは緊急事態当初に用いる OIL の値であり、地上沈着した放射性核種組成が明確になった時点で必要な場合には OIL の初期設定値は改定される。
- ※2 本値は地上 1 m で計測した場合の空間放射線量率である。実際の適用に当たっては、空間放射線量率計測機器の設置場所における線量率と地上 1 m での線量率との差異を考慮して、判断基準の値を補正する必要がある。O I L 1 については緊急時モニタリングにより得られた空間放射線量率（1 時間値）が O I L 1 の基準値を超えた場合、O I L 2 については、空間放射線量率の時間的・空間的な変化を参照しつつ、緊急時モニタリングにより得られた空間放射線量率（1 時間値）が O I L 2 の基準値を超えたときから起算して概ね 1 日が経過した時点の空間放射線量率（1 時間値）が O I L 2 の基準値を超えた場合に、防護措置の実施が必要であると判断する。
- ※3 我が国において広く用いられている  $\beta$  線の入射窓面積が  $20\text{cm}^2$  の検出器を利用した場合の計数率であり、表面汚染密度は約  $120\text{Bq/cm}^2$  相当となる。他の計測器を使用して測定する場合には、この表面汚染密度より入射窓面積や検出効率を勘案した計数率を求める必要がある。
- ※4 ※3 と同様、表面汚染密度は約  $40\text{Bq/cm}^2$  相当となり、計測器の仕様が異なる場合には、計数率の換算が必要である。
- ※5 「地域生産物」とは、放出された放射性物質により直接汚染される野外で生産された食品であって、数週間以内に消費されるもの（例えば野菜、該当地域の牧草を食べた牛の乳）をいう。
- ※6 実効性を考慮して、計測場所の自然放射線によるバックグラウンドによる寄与も含めた値とする。
- ※7 その他の核種の設定の必要性も含めて今後検討する。その際、I A E A の G S G - 2 における O I L 6 を参考として数値を設定する。
- ※8 根菜、芋類を除く野菜類が対象。
- ※9 I A E A では、飲食物摂取制限が効果的かつ効率的に行われるよう、飲食物中の放射性核種濃度の測定が開始されるまでの間の暫定的な飲食物摂取制限の実施及び当該測定の対象の決定に係る基準である O I L 3 等を設定しているが、我が国では、放射性核種濃度を測定すべき区域を特定するための基準である「飲食物に係るスクリーニング基準」を定める。

各緊急事態区分を判断するEALの枠組みについて

1. 沸騰水型軽水炉（実用発電用のものに限り、東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設のうち、1号炉、2号炉、3号炉及び4号炉を除く。）に係る原子炉の運転等のための施設（当該施設が炉規法第43条の3の6第1項第4号の基準に適合しない場合又は原子炉容器内に照射済燃料集合体が存在しない場合を除く。）

| 警戒事態を判断するEAL<br>(⑭に掲げるものについては、中部電力株式会社浜岡原子力発電所に設置される原子炉に係る原子炉の運転等のための施設に限る。)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 緊急事態区分における措置の概要                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <p>① 原子炉の運転中に原子炉保護回路の1チャンネルから原子炉停止信号が発信され、その状態が一定時間継続された場合において、当該原子炉停止信号が発信された原因を特定できないこと、又は原子炉の非常停止が必要な場合において、原子炉制御室からの制御棒の挿入操作により原子炉を停止することができないこと、若しくは停止したことを確認することができないこと。</p> <p>② 原子炉の運転中に保安規定で定められた数値を超える原子炉冷却材の漏えいが起こり、定められた時間内に定められた措置を実施できないこと、又は原子炉の運転中に非常用炉心冷却装置の作動を必要とする原子炉冷却材の漏えいが発生すること。</p> <p>③ 原子炉の運転中に当該原子炉への全ての給水機能が喪失すること。</p> <p>④ 原子炉の運転中に主復水器による当該原子炉から熱を除去する機能が喪失した場合において、当該原子炉から残留熱を除去する機能の一部が喪失すること。</p> <p>⑤ 非常用交流母線が一となった場合において当該非常用交流母線に電気を供給する電源が一となる状態が15分間以上継続すること、全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止すること、又は外部電源喪失が3時間以上継続すること。</p> <p>⑥ 原子炉の停止中に当該原子炉容器内の水位が水位低設定値まで低下すること。</p> <p>⑦ 使用済燃料貯蔵槽の水位が一定の水位まで低下すること。</p> <p>⑧ 原子炉制御室及び原子炉制御室外操作盤室からの原子炉の運転や制御に影響を及ぼす可能性が生じること。</p> <p>⑨ 原子力事業所内の通信のための設備又は原子力事業所内と原子力事業所外との通信のための設備の一部の機能が喪失すること。</p> <p>⑩ 重要区域（原子力災害対策特別措置法に基づき原子力事業者が作成すべき原子力事業者防災業務計画等に関する命令（平成24年文部科学省・経済産業省令第4号）第2条第2項第8号に規定する重要区域をいう。以下同じ。）において、火災又は溢水が発生し、同号に規定する安全上重要な構築物、系統又は機器（以下「安全機器等」という。）の機能の一部が喪失す</p> | <p>体制構築や情報収集を行い、住民防護のための準備を開始する。</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>るおそれがあること。</p> <p>⑪ 燃料被覆管障壁若しくは原子炉冷却系障壁が喪失するおそれがあること、又は、燃料被覆管障壁若しくは原子炉冷却系障壁が喪失すること。</p> <p>⑫ 当該原子力事業所所在市町村において、震度 6 弱以上の地震が発生した場合。</p> <p>⑬ 当該原子力事業所所在市町村沿岸を含む津波予報区において、大津波警報が発表された場合。</p> <p>⑭ 東海地震予知情報又は東海地震注意情報が発表された場合。</p> <p>⑮ オンサイト総括が警戒を必要と認める原子炉施設の重要な故障等が発生した場合。</p> <p>⑯ 当該原子炉施設において新規制基準で定める設計基準を超える外部事象が発生した場合（竜巻、洪水、台風、火山等）。</p> <p>⑰ その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすおそれがあることを認知した場合など委員長又は委員長代行が警戒本部の設置が必要と判断した場合。</p> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| 施設敷地緊急事態を判断する E A L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 緊急事態区分における措置の概要                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <p>① 原子炉の運転中に非常用炉心冷却装置の作動を必要とする原子炉冷却材の漏えいが発生した場合において、非常用炉心冷却装置及び原子炉隔離時冷却系に係る装置並びにこれらと同等の機能を有する設備（以下「非常用炉心冷却装置等」という。）のうち当該原子炉へ高圧又は低圧で注水するもののいずれかによる注水が直ちにできないこと。</p> <p>② 原子炉の運転中に当該原子炉への全ての給水機能が喪失した場合において、非常用炉心冷却装置等のうち当該原子炉へ高圧で注水するものによる注水が直ちにできないこと。</p> <p>③ 原子炉の運転中に主復水器により当該原子炉から熱を除去できない場合において、残留熱除去系装置等により当該原子炉から残留熱を直ちに除去できないこと。</p> <p>④ 全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が 30 分間以上継続すること。</p> <p>⑤ 非常用直流母線が一となった場合において、当該直流母線に電気を供給する電源が一となる状態が 5 分間以上継続すること。</p> <p>⑥ 原子炉の停止中に原子炉容器内の水位が非常用炉心冷却装置（当該原子炉へ低圧で注水するものに限る。）が作動する水位まで低下した場合において、全ての非常用炉心冷却装置による注水ができないこと。</p> <p>⑦ 使用済燃料貯蔵槽の水位を維持できないこと、又は当該貯蔵槽の水位を維持できていないおそれがある場合において、当</p> | <p>P A Z 内の住民等の避難準備、及び早期に実施が必要な住民避難等の防護措置を行う。</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>該貯蔵槽の水位を測定できないこと。</p> <p>⑧ 原子炉制御室及び原子炉制御室外操作盤室の環境が悪化することにより原子炉の制御に支障が生じること、又は原子炉若しくは使用済燃料貯蔵槽に異常が発生した場合において、原子炉制御室に設置する原子炉施設の状態を表示する装置若しくは原子炉施設の異常を表示する警報装置の機能の一部が喪失すること。</p> <p>⑨ 原子力事業所内の通信のための設備又は原子力事業所内と原子力事業所外との通信のための設備の全ての機能が喪失すること。</p> <p>⑩ 火災又は溢水が発生し、安全機器等の機能の一部が喪失すること。</p> <p>⑪ 原子炉格納容器内の圧力又は温度の上昇率が一定時間にわたって通常の運転及び停止中において想定される上昇率を超えること。</p> <p>⑫ 原子炉の炉心（以下単に「炉心」という。）の損傷が発生していない場合において、炉心の損傷を防止するために原子炉格納容器圧力逃がし装置を使用すること。</p> <p>⑬ 燃料被覆管の障壁が喪失した場合において原子炉冷却系の障壁が喪失するおそれがあること、燃料被覆管の障壁及び原子炉冷却系の障壁が喪失するおそれがあること、又は燃料被覆管の障壁若しくは原子炉冷却系の障壁が喪失するおそれがある場合において原子炉格納容器の障壁が喪失すること。</p> <p>⑭ 原子力事業所の区域の境界付近等において原災法第10条に基づく通報の判断基準として政令等で定める基準以上の放射線量又は放射性物質が検出された場合（事業所外運搬に係る場合を除く。）。</p> <p>⑮ その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすおそれがあること等放射性物質又は放射線が原子力事業所外へ放出され、又は放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺において、緊急事態に備えた防護措置の準備及び防護措置の一部の実施を開始する必要がある事象が発生すること。</p> |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| 全面緊急事態を判断するEAL                                                                                                                                                         | 緊急事態区分における措置の概要                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <p>① 原子炉の非常停止が必要な場合において、全ての停止操作により原子炉を停止することができないこと、又は停止したことを確認することができないこと。</p> <p>② 原子炉の運転中に非常用炉心冷却装置の作動を必要とする原子炉冷却材の漏えいが発生した場合において、全ての非常用炉心冷却装置等による注水が直ちにできないこと。</p> | <p>PAL内の住民避難等の防護措置を行うとともに、UPZ及び必要に応じてそれ以遠の周</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <p>③ 原子炉の運転中に当該原子炉への全ての給水機能が喪失した場合において、全ての非常用炉心冷却装置等による注水が直ちにできないこと。</p> <p>④ 原子炉格納容器内の圧力又は温度が当該格納容器の設計上の最高使用圧力又は最高使用温度に達すること。</p> <p>⑤ 原子炉の運転中に主復水器により当該原子炉から熱を除去できない場合において、残留熱除去系装置等によって当該原子炉から残留熱を直ちに除去できないときに、原子炉格納容器の圧力抑制機能が喪失すること。</p> <p>⑥ 全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が1時間以上継続すること。</p> <p>⑦ 全ての非常用直流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が5分間以上継続すること。</p> <p>⑧ 炉心の損傷の発生を示す原子炉格納容器内の放射線量を検知すること。</p> <p>⑨ 原子炉の停止中に原子炉容器内の水位が非常用炉心冷却装置（当該原子炉へ低圧で注水するものに限る。）が作動する水位まで低下した場合において、全ての非常用炉心冷却装置等による注水ができないこと。</p> <p>⑩ 使用済燃料貯蔵槽の水位が照射済燃料集合体の頂部から上方2メートルの水位まで低下すること、又は当該水位まで低下しているおそれがある場合において、当該貯蔵槽の水位を測定できないこと。</p> <p>⑪ 原子炉制御室が使用できない場合に原子炉制御室外操作盤室若しくは緊急時制御室が使用できなくなること、又は原子炉若しくは使用済燃料貯蔵槽に異常が発生した場合に原子炉施設の状態を表示する全ての装置若しくは原子炉施設の異常を表示する全ての警報装置（いずれも原子炉制御室及び緊急時制御室に設置されたものに限る。）が使用できなくなること。</p> <p>⑫ 燃料被覆管の障壁及び原子炉冷却系の障壁が喪失した場合において、原子炉格納容器の障壁が喪失するおそれがあること。</p> <p>⑬ 原子力事業所の区域の境界付近等において原災法第15条に基づく緊急事態宣言の判断基準として政令等で定める基準以上の放射線量又は放射性物質が検出された場合（事業所外運搬に係る場合を除く。）</p> <p>⑭ その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすこと等放射性物質又は放射線が異常な水準で原子力事業所外へ放出され、又は放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺の住民の避難を開始する必要がある事象が発生すること。</p> | <p>辺地域において、放射性物質放出後の防護措置実施に備えた準備を開始する。放射性物質放出後は、計測される空間放射線量率などに基づく防護措置を実施する。</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

2. 加圧水型軽水炉（実用発電用のものに限る。）に係る原子炉の運転等のための施設（当該施設が炉規法第43条の3の6第1項第4号の基準に適合しない場合又は原子炉容器内に照射済燃料集合体が存在しない場合を除く。）

| 警戒事態を判断するEAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 緊急事態区分における措置の概要                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <p>① 原子炉の運転中に原子炉保護回路の1チャンネルから原子炉停止信号が発信され、その状態が一定時間継続された場合において、当該原子炉停止信号が発信された原因を特定できないこと、又は原子炉の非常停止が必要な場合において、原子炉制御室からの制御棒の挿入操作により原子炉を停止することができないこと、若しくは停止したことを確認することができないこと。</p> <p>② 原子炉の運転中に保安規定で定められた数値を超える原子炉冷却材の漏えいが起こり、定められた時間内に定められた措置を実施できないこと、又は原子炉の運転中に非常用炉心冷却装置の作動を必要とする原子炉冷却材の漏えいが発生すること。</p> <p>③ 原子炉の運転中に蒸気発生器への全ての主給水が停止した場合において、電動補助給水ポンプ又はタービン動補助給水ポンプによる給水機能が喪失すること。</p> <p>④ 非常用交流母線が一となった場合において当該非常用交流母線に電気を供給する電源が一となる状態が15分間以上継続すること、全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止すること、又は外部電源喪失が3時間以上継続すること。</p> <p>⑤ 原子炉の停止中に当該原子炉から残留熱を除去する機能の一部が喪失すること。</p> <p>⑥ 使用済燃料貯蔵槽の水位が一定の水位まで低下すること。</p> <p>⑦ 原子炉制御室及び原子炉制御室外操作盤室からの原子炉の運転や制御に影響を及ぼす可能性が生じること。</p> <p>⑧ 原子力事業所内の通信のための設備又は原子力事業所内と原子力事業所外との通信のための設備の一部の機能が喪失すること。</p> <p>⑨ 重要区域において、火災又は溢水が発生し、安全機器等の機能の一部が喪失するおそれがあること。</p> <p>⑩ 燃料被覆管障壁若しくは原子炉冷却系障壁が喪失するおそれがあること、又は、燃料被覆管障壁若しくは原子炉冷却系障壁が喪失すること。</p> <p>⑪ 当該原子力事業所所在市町村において、震度6弱以上の地震が発生した場合。</p> <p>⑫ 当該原子力事業所所在市町村沿岸を含む津波予報区において、大津波警報が発表された場合。</p> <p>⑬ オンサイト総括が警戒を必要と認める当該原子炉施設の重要な故障等が発生した場合。</p> <p>⑭ 当該原子炉施設において新規制基準で定める設計基準を超える外部事象が発生した場合（竜巻、洪水、台風、火山等）。</p> | <p>体制構築や情報収集を行い、住民防護のための準備を開始する。</p> |

|                                                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|
| ⑮ その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすおそれがあることを認知した場合など委員長又は委員長代行が警戒本部の設置が必要と判断した場合。 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|

| 施設敷地緊急事態を判断する E A L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 緊急事態区分における措置の概要                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <p>① 原子炉の運転中に非常用炉心冷却装置の作動を必要とする原子炉冷却材の漏えいが発生した場合において、非常用炉心冷却装置及びこれと同等の機能を有する設備のうち当該原子炉へ高圧又は低圧で注水するもののいずれかによる注水が直ちにできないこと。</p> <p>② 原子炉の運転中に蒸気発生器への全ての給水機能が喪失すること。</p> <p>③ 全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が30分間以上継続すること。</p> <p>④ 非常用直流母線が一となった場合において、当該直流母線に電気を供給する電源が一となる状態が5分間以上継続すること。</p> <p>⑤ 原子炉の停止中に当該原子炉から残留熱を除去する機能が喪失すること。</p> <p>⑥ 使用済燃料貯蔵槽の水位を維持できないこと、又は当該貯蔵槽の水位を維持できていないおそれがある場合において、当該貯蔵槽の水位を測定できないこと。</p> <p>⑦ 原子炉制御室及び原子炉制御室外操作盤室の環境が悪化することにより原子炉の制御に支障が生じること、又は原子炉若しくは使用済燃料貯蔵槽に異常が発生した場合において、原子炉制御室に設置する原子炉施設の状態を表示する装置若しくは原子炉施設の異常を表示する警報装置の機能の一部が喪失すること。</p> <p>⑧ 原子力事業所内の通信のための設備又は原子力事業所内と原子力事業所外との通信のための設備の全ての機能が喪失すること。</p> <p>⑨ 火災又は溢水が発生し、安全機器等の機能の一部が喪失すること。</p> <p>⑩ 原子炉格納容器内の圧力又は温度の上昇率が一定時間にわたって通常の運転及び停止中において想定される上昇率を超えること。</p> <p>⑪ 炉心の損傷が発生していない場合において、原子炉格納容器圧力逃がし装置を使用すること。</p> <p>⑫ 燃料被覆管の障壁が喪失した場合において原子炉冷却系の障壁が喪失するおそれがあること、燃料被覆管の障壁及び原子炉冷却系の障壁が喪失するおそれがあること、又は燃料被覆管の障壁若しくは原子炉冷却系の障壁が喪失するおそれがある</p> | <p>P A Z 内の住民等の避難準備、及び早期に実施が必要な住民避難等の防護措置を行う。</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>場合において原子炉格納容器の障壁が喪失すること。</p> <p>⑬ 原子力事業所の区域の境界付近等において原災法第10条に基づく通報の判断基準として政令等で定める基準以上の放射線量又は放射性物質が検出された場合（事業所外運搬に係る場合を除く。）。</p> <p>⑭ その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすおそれがあること等放射性物質又は放射線が原子力事業所外へ放出され、又は放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺において、緊急事態に備えた防護措置の準備及び防護措置の一部の実施を開始する必要がある事象が発生すること。</p> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| 全面緊急事態を判断するEAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 緊急事態区分における措置の概要                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>① 原子炉の非常停止が必要な場合において、全ての停止操作により原子炉を停止することができないこと、又は停止したことを確認することができないこと。</p> <p>② 原子炉の運転中に非常用炉心冷却装置の作動を必要とする原子炉冷却材の漏えいが発生した場合において、全ての非常用炉心冷却装置及びこれと同等の機能を有する設備による注水が直ちにできないこと。</p> <p>③ 原子炉の運転中に蒸気発生器への全ての給水機能が喪失した場合において、全ての非常用炉心冷却装置及びこれと同等の機能を有する設備による注水が直ちにできないこと。</p> <p>④ 原子炉格納容器内の圧力又は温度が当該格納容器の設計上の最高使用圧力又は最高使用温度に達すること。</p> <p>⑤ 全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が1時間以上継続すること。</p> <p>⑥ 全ての非常用直流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が5分間以上継続すること。</p> <p>⑦ 炉心の損傷の発生を示す原子炉格納容器内の放射線量又は原子炉容器内の出口温度を検知すること。</p> <p>⑧ 蒸気発生器の検査その他の目的で一時的に原子炉容器の水位を下げた状態で、当該原子炉から残留熱を除去する機能が喪失し、かつ、燃料取替用水貯蔵槽からの注水ができないこと。</p> <p>⑨ 使用済燃料貯蔵槽の水位が照射済燃料集合体の頂部から上方2メートルの水位まで低下すること、又は当該水位まで低下しているおそれがある場合において、当該貯蔵槽の水位を測定できないこと。</p> <p>⑩ 原子炉制御室が使用できない場合に原子炉制御室外操作盤室が使用できなくなること、又は原子炉若しくは使用済燃料貯蔵槽に異常が発生した場合に原子炉施設の状態を表示する全ての装置若しくは原子炉施設の異常を表示する全ての警報装置（いずれも原子炉制御室に設置されたものに限る。）が使用できなくなること。</p> | <p>PAL内の住民避難等の防護措置を行うとともに、UPZ及び必要に応じてそれ以遠の周辺地域において、放射性物質放出後の防護措置実施に備えた準備を開始する。放射性物質放出後は、計測される空間放射線量率などに基づく防護措置を実施する。</p> |

|                                                                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ⑪ 燃料被覆管の障壁及び原子炉冷却系の障壁が喪失した場合において、原子炉格納容器の障壁が喪失するおそれがあること。                                                         |  |
| ⑫ 原子力事業所の区域の境界付近等において原災法第 15 条に基づく緊急事態宣言の判断基準として政令等で定める基準以上の放射線量又は放射性物質が検出された場合（事業所外運搬に係る場合を除く。）。                 |  |
| ⑬ その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすこと等放射性物質又は放射線が異常な水準で原子力事業所外へ放出され、又は放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺の住民の避難を開始する必要がある事象が発生すること。 |  |

3. ナトリウム冷却型高速炉（炉規法第 2 条第 5 項に規定する発電用原子炉に限る。）に係る原子炉の運転等のための施設（原子炉容器内に照射済燃料集合体が存在しない場合を除く。）

| 警戒事態を判断する E A L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 緊急事態区分における措置の概要               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| ① 非常用交流母線が一となった場合において当該非常用交流母線に電気を供給する電源が一となる状態が 15 分間以上継続すること、全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止すること、又は外部電源喪失が 3 時間以上継続すること。<br>② 使用済燃料貯蔵槽の液位が一定の液位まで低下すること。<br>③ 原子炉制御室及び原子炉制御室外操作盤室からの原子炉の運転や制御に影響を及ぼす可能性が生じること。<br>④ 原子力事業所内の通信のための設備又は原子力事業所内と原子力事業所外との通信のための設備の一部の機能が喪失すること。<br>⑤ 重要区域において、火災又は溢水が発生し、安全機器等の機能の一部が喪失するおそれがあること。<br>⑥ 燃料被覆管障壁若しくは原子炉冷却系障壁が喪失するおそれがあること、又は、燃料被覆管障壁若しくは原子炉冷却系障壁が喪失すること。<br>⑦ 当該原子力事業所所在市町村において、震度 6 弱以上の地震が発生した場合。<br>⑧ 当該原子力事業所所在市町村沿岸を含む津波予報区において、大津波警報が発表された場合。<br>⑨ オンサイト総括が警戒を必要と認める当該原子炉施設の重要な故障等が発生した場合。<br>⑩ 当該原子炉施設において、新規基準で定める設計基準を超える外部事象が発生した場合（竜巻、洪水、台風、火山等）。<br>⑪ その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすおそれがあることを認知した場合など、委員長又は委 | 体制構築や情報収集を行い、住民防護のための準備を開始する。 |

|                        |  |
|------------------------|--|
| 員長代行が警戒本部の設置が必要と判断した場合 |  |
|------------------------|--|

| 施設敷地緊急事態を判断する E A L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 緊急事態区分における措置の概要                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <p>① 原子炉の運転中に原子炉冷却材をくみ上げる設備の機能を越える原子炉冷却材の漏えいが発生すること。</p> <p>② 原子炉の運転中に主冷却系による当該原子炉から熱を除去する機能が喪失した場合において、当該原子炉から残留熱を除去する機能が喪失すること。</p> <p>③ 全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が30分間以上（原子炉施設に設ける電源設備が研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（平成25年原子力規制委員会規則第9号）第58条第1項及び研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則（平成25年原子力規制委員会規則第10号）第72条第1項の基準に適用しない場合には、5分間以上）継続すること。</p> <p>④ 非常用直流母線が一となった場合において、当該直流母線に電気を供給する電源が一となる状態が5分間以上継続すること。</p> <p>⑤ 原子炉の停止中に原子炉を冷却する全ての機能が喪失すること。</p> <p>⑥ 使用済燃料貯蔵槽の液位を維持できないこと、又は当該貯蔵槽の液位を維持できていないおそれがある場合において、当該貯蔵槽の液位を測定できないこと。</p> <p>⑦ 原子炉制御室及び原子炉制御室外操作盤室の環境が悪化することにより原子炉の制御に支障が生じること、又は原子炉若しくは使用済燃料貯蔵槽に異常が発生した場合において、原子炉制御室に設置する原子炉施設の状態を表示する装置若しくは原子炉施設の異常を表示する警報装置の機能の一部が喪失すること。</p> <p>⑧ 原子力事業所内の通信のための設備又は原子力事業所内と原子力事業所外との通信のための設備の全ての機能が喪失すること。</p> <p>⑨ 火災又は溢水が発生し、安全機器等の機能の一部が喪失すること。</p> <p>⑩ 原子炉格納容器内の圧力又は温度の上昇率が一定時間にわたって通常の運転及び停止中において想定される上昇率を超えること。</p> <p>⑪ 燃料被覆管の障壁が喪失した場合において原子炉冷却系の障壁が喪失するおそれがあること、燃料被覆管の障壁及び原子炉冷却系の障壁が喪失するおそれがあること、又は燃料被覆管の障壁若しくは原子炉冷却系の障壁が喪失するおそれがある</p> | <p>P A Z 内の住民等の避難準備、及び早期に実施が必要な住民避難等の防護措置を行う。</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>場合において原子炉格納容器の障壁が喪失すること。</p> <p>⑫ 原子力事業所の区域の境界付近等において原災法第10条に基づく通報の判断基準として政令等で定める基準以上の放射線量又は放射性物質が検出された場合（事業所外運搬に係る場合を除く。）。</p> <p>⑬ その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすおそれがあること等放射性物質又は放射線が原子力事業所外へ放出され、又は放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺において、緊急事態に備えた防護措置の準備及び防護措置の一部の実施を開始する必要がある事象が発生すること。</p> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| 全面緊急事態を判断するEAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 緊急事態区分における措置の概要                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>① 原子炉の非常停止が必要な場合において、制御棒の挿入（電動駆動による挿入を除く。）により原子炉を停止することができないこと、又は停止したことを確認することができないこと。</p> <p>② 原子炉の運転中において、原子炉を冷却する全ての機能が喪失すること。</p> <p>③ 原子炉格納容器内の圧力又は温度が当該格納容器の設計上の最高使用圧力又は最高使用温度に達すること。</p> <p>④ 全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が1時間以上（原子炉施設に設ける電源設備が研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第58条第1項及び研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第72条第1項の基準に適合しない場合には、30分間以上）継続すること。</p> <p>⑤ 全ての非常用直流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が5分間以上継続すること。</p> <p>⑥ 炉心の損傷の発生を示す原子炉格納容器内の放射線量又は原子炉容器内の温度を検知すること。</p> <p>⑦ 原子炉の停止中に原子炉容器内の照射済燃料集合体の露出を示す原子炉容器内の液位の変化その他の事象を検知すること。</p> <p>⑧ 使用済燃料貯蔵槽の液位が照射済燃料集合体の頂部から上方2メートルの液位まで低下すること、又は当該液位まで低下しているおそれがある場合において、当該貯蔵槽の液位を測定できないこと。</p> <p>⑨ 原子炉制御室が使用できない場合に原子炉制御室外操作盤室が使用できなくなることを、又は原子炉若しくは使用済燃料貯蔵槽に異常が発生した場合に原子炉施設の状態を表示する全ての装置若しくは原子炉施設の異常を表示する全ての警報装置（いずれも原子炉制御室に設置されたものに限る。）が使用できなくなることを。</p> <p>⑩ 燃料被覆管の障壁及び原子炉冷却系の障壁が喪失した場合において、原子炉格納容器の障壁が喪失するおそれがあること。</p> | <p>PAL内の住民避難等の防護措置を行うとともに、UPZ及び必要に応じてそれ以遠の周辺地域において、放射性物質放出後の防護措置実施に備えた準備を開始する。放射性物質放出後は、計測される空間放射線量率などに基づく防護措置を実施する。</p> |

|                                                                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| と。                                                                                                                |  |
| ⑪ 原子力事業所の区域の境界付近等において原災法第15条に基づく緊急事態宣言の判断基準として政令等で定める基準以上の放射線量又は放射性物質が検出された場合（事業所外運搬に係る場合を除く。）。                   |  |
| ⑫ その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすこと等放射性物質又は放射線が異常な水準で原子力事業所外へ放出され、又は放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺の住民の避難を開始する必要がある事象が発生すること。 |  |

4. ナトリウム冷却型高速炉（3. に規定するものを除く。）に係る原子炉の運転等のための施設（原子炉容器内に照射済燃料集合体が存在しない場合を除く。）及び試験研究用原子炉施設

|                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| これらの施設については、その特性が多種多様であることから、具体的なEALの設定については、通報規則第7条第1号の表ニ又はホ及び第14条の表ニ又はホに掲げる事象及び1. から3. までに掲げる施設のEALの枠組みを参考に、当該施設の特性を踏まえて、原子力事業者が行う |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

5. 実用発電用原子炉（東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設のうち、1号炉、2号炉、3号炉及び4号炉を除く。）に係る原子炉の運転等のための施設（炉規法第43条3の6第1項第4号の基準に適合しないものに限る。）であって、使用済燃料貯蔵槽内にのみ照射済燃料集合体が存在する施設であって照射済燃料集合体が十分な期間にわたり冷却されたものとして原子力規制委員会が定めたもの及び使用済燃料貯蔵槽内に照射済燃料集合体が存在しない施設以外のもの。

| 警戒事態を判断するEAL<br>(④に掲げるものについては、中部電力株式会社浜岡原子力発電所に設置される原子炉に係る原子炉の運転等のための施設に限る。) | 緊急事態区分における措置の概要               |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| ① 使用済燃料貯蔵槽の水位を維持できないこと、又は当該貯蔵槽の水位を一定時間以上測定できないこと。                            | 体制構築や情報収集を行い、住民防護のための準備を開始する。 |
| ② 当該原子力事業所所在市町村において、震度6弱以上の地震が発生した場合。                                        |                               |
| ③ 当該原子力事業所所在市町村沿岸を含む津波予報区において、大津波警報が発表された場合。                                 |                               |
| ④ 東海地震予知情報又は東海地震注意情報が発表された場合。                                                |                               |
| ⑤ オンサイト総括が警戒を必要と認める当該原子炉施設の重要な故障等が発生した場合。                                    |                               |
| ⑥ その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすおそれがあることを認知した場合など、委員長又は委                     |                               |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| 員長代行が警戒本部の設置が必要と判断した場合。 |  |
|-------------------------|--|

| 施設敷地緊急事態を判断する E A L                                                                                                                                                                                                                                                                              | 緊急事態区分における措置の概要                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ① 使用済燃料貯蔵槽の水位が照射済燃料集合体の頂部から上方 2 メートルの水位まで低下すること。<br>② 原子力事業所の区域の境界付近等において原災法第 10 条に基づく通報の判断基準として政令等で定める基準以上の放射線量又は放射性物質が検出された場合（事業所外運搬に係る場合を除く。）。<br>③ その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすおそれがあること等放射性物質又は放射線が原子力事業所外へ放出され、又は放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺において、緊急事態に備えた防護措置の準備及び防護措置の一部の実施を開始する必要がある事象が発生すること。 | P A Z 内の住民等の避難準備、及び早期に実施が必要な住民避難等の防護措置を行う。 |

| 全面緊急事態を判断する E A L                                                                                                                                                                                                                                                     | 緊急事態区分における措置の概要                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① 使用済燃料貯蔵槽の水位が照射済燃料集合体の頂部の水位まで低下すること。<br>② 原子力事業所の区域の境界付近等において原災法第 15 条に基づく緊急事態宣言の判断基準として政令等で定める基準以上の放射線量又は放射性物質が検出された場合（事業所外運搬に係る場合を除く。）。<br>③ その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすおそれがあること等放射性物質又は放射線が異常な水準で原子力事業所外へ放出され、又は放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺の住民の避難を開始する必要がある事象が発生すること。 | P A Z 内の住民避難等の防護措置を行うとともに、U P Z 及び必要に応じてそれ以遠の周辺地域において、放射性物質放出後の防護措置実施に備えた準備を開始する。放射性物質放出後は、計測される空間放射線量率などに基づく防護措置を実施する。 |

6. 東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設のうち、1号炉、2号炉、3号炉及び4号炉に係る原子炉の運転等のための施設（使用済燃料貯蔵槽内に照射済燃料集合体が存在しない場合を除く。）

| 警戒事態を判断するEAL                                                                                                                                                                                                                                                               | 緊急事態区分における措置の概要                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ① 使用済燃料貯蔵槽の水位を維持できないこと、又は当該貯蔵槽の水位を一定時間以上測定できないこと。<br>② 当該原子力事業所所在市町村において、震度6弱以上の地震が発生した場合。<br>③ 当該原子力事業所所在市町村沿岸を含む津波予報区において、大津波警報が発表された場合。<br>④ オンサイト総括が警戒を必要と認める当該原子炉施設の重要な故障等が発生した場合。<br>⑤ その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすおそれがあることを認知した場合など、委員長又は委員長代行が警戒本部の設置が必要と判断した場合。 | 体制構築や情報収集を行い、住民防護のための準備を開始する。<br>避難指示区域においては、一時立入を中止し、避難指示区域に一時立入りしている住民の退去を準備する。 |

| 施設敷地緊急事態を判断するEAL                                                                                                                                                                                                                                                                             | 緊急事態区分における措置の概要                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ① 使用済燃料貯蔵槽の水位が照射済燃料集合体の頂部から上方2メートルの水位まで低下すること。<br>② 原子力事業所の区域の境界付近等において原災法第10条に基づく通報の判断基準として政令等で定める基準以上の放射線量又は放射性物質が検出された場合（事業所外運搬に係る場合を除く。）。<br>③ その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすおそれがあること等放射性物質又は放射線が原子力事業所外へ放出され、又は放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺において、緊急事態に備えた防護措置の準備及び防護措置の一部の実施を開始する必要がある事象が発生すること。 | 避難指示区域に一時立入している住民の退去を開始するとともに、避難指示区域でない区域の住民の屋内退避を準備する。 |

| 全面緊急事態を判断するEAL                        | 緊急事態区分における措置の概要 |
|---------------------------------------|-----------------|
| ① 使用済燃料貯蔵槽の水位が照射済燃料集合体の頂部の水位まで低下すること。 | 避難指示区域でない区      |

|                                                                                                                   |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ② 原子力事業所の区域の境界付近等において原災法第15条に基づく緊急事態宣言の判断基準として政令等で定める基準以上の放射線量又は放射性物質が検出された場合（事業所外運搬に係る場合を除く。）。                   | 域の住民の屋内退避を開始する。 |
| ③ その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすこと等放射性物質又は放射線が異常な水準で原子力事業所外へ放出され、又は放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺の住民の避難を開始する必要がある事象が発生すること。 |                 |

7. 使用済燃料貯蔵槽内にのみ照射済燃料集合体が存在する原子炉に係る原子炉の運転等のための施設（実用発電用原子炉に係るものにあつては、炉規法第43条の3の6第1項第4号の基準に適合するものに限る。）であつて、試験研究用原子炉施設及び照射済燃料集合体が十分な期間にわたり冷却されたものとして原子力規制委員会が定めた施設以外のもの

| 警戒事態を判断するEAL<br>(⑧に掲げるものについては、中部電力株式会社浜岡原子力発電所に設置される原子炉に係る原子炉の運転等のための施設に限る。)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 緊急事態区分における措置の概要               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| ① 非常用交流母線が一となった場合において当該非常用交流母線に電気を供給する電源が一となる状態が15分間以上継続すること、全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止すること、又は外部電源喪失が3時間以上継続すること。<br>② 使用済燃料貯蔵槽の液位が一定の液位まで低下すること。<br>③ 原子炉制御室及び原子炉制御室外操作盤室からの原子炉の運転や制御に影響を及ぼす可能性が生じること。<br>④ 原子力事業所内の通信のための設備又は原子力事業所と原子力事業所外との通信のための設備の一部の機能が喪失すること。<br>⑤ 重要区域において、火災又は溢水が発生し安全機器等の機能の一部が喪失するおそれがあること。<br>⑥ 当該原子力事業所所在市町村において、震度6弱以上の地震が発生した場合。<br>⑦ 当該原子力事業所所在市町村沿岸を含む津波予報区において、大津波警報が発表された場合。<br>⑧ 東海地震予知情報又は東海地震注意情報が発表された場合。<br>⑨ オンサイト総括が警戒を必要と認める当該原子炉施設の重要な故障等が発生した場合。<br>⑩ 当該原子炉施設において、新規制基準で定める設計基準を超える外部事象が発生した場合（竜巻、洪水、台風、火山等）。<br>⑪ その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすおそれがあることを認知した場合など、委員長又は委員長代行が警戒本部の設置が必要と判断した場合。 | 体制構築や情報収集を行い、住民防護のための準備を開始する。 |

| 施設敷地緊急事態を判断するEAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 緊急事態区分における措置の概要                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <p>① 全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が30分間以上（原子炉施設に設ける電源設備が実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（平成25年原子力規制委員会規則第5号）第57条第1項及び実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則（平成25年原子力規制委員会規則第6号）第72条第1項又は研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第58条第1項及び研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第72条第1項の基準に適合しない場合には、5分間以上）継続すること。</p> <p>② 非常用直流母線が一となった場合において、当該直流母線に電気を供給する電源が一となる状態が5分間以上継続すること。</p> <p>③ 使用済燃料貯蔵槽の液位を維持できないこと、又は当該貯蔵槽の液位を維持できていないおそれがある場合において、当該貯蔵槽の液位を測定できないこと。</p> <p>④ 原子炉制御室及び原子炉制御室外操作盤室の環境が悪化することにより原子炉の制御に支障が生じること、又は使用済燃料貯蔵槽に異常が発生した場合において、原子炉制御室に設置する原子炉施設の状態を表示する装置若しくは原子炉施設の異常を表示する警報装置の機能の一部が喪失すること。</p> <p>⑤ 原子力事業所内の通信のための設備又は原子力事業所内と原子力事業所外との通信のための設備の全ての機能が喪失すること。</p> <p>⑥ 火災又は溢水が発生し、安全機器等の機能の一部が喪失すること。</p> <p>⑦ 原子力事業所の区域の境界付近等において原災法第10条に基づく通報の判断基準として政令等で定める基準以上の放射線量又は放射性物質が検出された場合（事業所外運搬に係る場合を除く。）。</p> <p>⑧ その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすおそれがあること等放射性物質又は放射線が原子力事業所外へ放出され、又は放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺において、緊急事態に備えた防護措置の準備及び防護措置の一部の実施を開始する必要がある事象が発生すること。</p> | <p>PAL内の住民等の避難準備、及び早期に実施が必要な住民避難等の防護措置を行う。</p> |

| <p>全面緊急事態を判断するEAL</p> <p>(沸騰水型軽水炉については、東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設のうち、1号炉、2号炉、3号炉及び4号炉を除く)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>緊急事態区分における措置の概要</p>                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>① 全ての非常用交流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が1時間以上（原子炉施設に設ける電源設備が実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第57条第1項及び実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第72条第1項又は研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第58条第1項及び研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第72条第1項の基準に適合しない場合には、30分間以上）継続すること。</p> <p>② 全ての非常用直流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が5分間以上継続すること。</p> <p>③ 使用済燃料貯蔵槽の液位が照射済燃料集合体の頂部から上方2メートルの液位まで低下すること、又は当該液位まで低下しているおそれがある場合において、当該貯蔵槽の液位を測定できないこと。</p> <p>④ 原子炉制御室が使用できない場合に原子炉制御室外操作盤室（沸騰水型軽水炉にあつては原子炉制御室外操作盤室又は緊急時制御室）が使用できなくなること、又は使用済燃料貯蔵槽に異常が発生した場合に原子炉施設の状態を表示する全ての装置若しくは原子炉施設の異常を表示する全ての警報装置（いずれも原子炉制御室（沸騰水型軽水炉にあつては原子炉制御室及び緊急時制御室）に設置されたものに限る。）が使用できなくなること。</p> <p>⑤ 原子力事業所の区域の境界付近等において原災法第15条に基づく緊急事態宣言の判断基準として政令等で定める基準以上の放射線量又は放射性物質が検出された場合（事業所外運搬に係る場合を除く。）。</p> <p>⑥ その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすこと等放射性物質又は放射線が異常な水準で原子力事業所外へ放出され、又は放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺の住民の避難を開始する必要がある事象が発生すること。</p> | <p>PAL内の住民避難等の防護措置を行うとともに、UPZ及び必要に応じてそれ以遠の周辺地域において、放射性物質放出後の防護措置実施に備えた準備を開始する。放射性物質放出後は、計測される空間放射線量率などに基づく防護措置を実施する。</p> |

## 8. 再処理施設

| <p>警戒事態を判断するEAL</p>                                                                                         | <p>緊急事態区分における措置の概要</p>      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <p>① 再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（平成25年原子力規制委員会規則第27号。以下「再処理事業指定基準規則」という。）第35条に規定する機能が喪失した場合において、溶液が沸騰すること。</p> | <p>体制構築や情報収集を行い、住民防護のため</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <p>② 全ての交流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が30分間以上継続すること。</p> <p>③ 使用済燃料貯蔵槽の水位を維持できないこと、又は当該貯蔵槽の水位を一定時間以上測定できないこと。</p> <p>④ 制御室の環境が悪化し、再処理施設の運転や制御に支障を及ぼす可能性が生じること。</p> <p>⑤ 原子力事業所内の通信のための設備又は原子力事業所内と原子力事業所外との通信のための一部の設備の機能が喪失すること。</p> <p>⑥ 重要区域において、火災、爆発又は溢水が発生し、安全機器等の機能の一部が喪失するおそれがあること。</p> <p>⑦ 安全機能（再処理事業指定基準規則第1条第3号に規定する安全機能をいう。）が喪失した場合において、セル内において水素による爆発又は有機溶媒等による火災若しくは爆発が発生し、又は発生するおそれがあること。</p> <p>⑧ 再処理施設の内部において、核燃料物質の形状による管理、質量による管理その他の方法による管理が損なわれる状態その他の臨界の発生の蓋然性が高い状態にあること。</p> <p>⑨ 当該原子力事業所所在市町村において、震度6弱以上の地震が発生した場合。</p> <p>⑩ 当該原子力事業所所在市町村沿岸を含む津波予報区において、大津波警報が発表された場合。</p> <p>⑪ オンサイト総括が警戒を必要と認める当該再処理施設の重要な故障等が発生した場合。</p> <p>⑫ 当該再処理施設において新規制基準で定める設計基準を超える外部事象が発生した場合（竜巻、洪水、台風、火山等）。</p> <p>⑬ その他再処理施設以外に起因する事象が再処理施設に影響を及ぼすおそれがあることを認知した場合など、委員長又は委員長代行が警戒本部の設置が必要と判断した場合。</p> | <p>の準備を開始する。</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|

| 施設敷地緊急事態を判断するEAL                                                                                                                                                                                                                                                    | 緊急事態区分における措置の概要                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <p>① 使用済燃料貯蔵槽の水位が照射済燃料集合体の頂部から上方2メートルの水位まで低下すること。</p> <p>② 制御室が使用できなくなること。</p> <p>③ 原子力事業所内の通信のための設備又は原子力事業所内と原子力事業所外との通信のための設備の全ての機能が喪失すること。</p> <p>④ 火災、爆発又は溢水が発生し、安全機器等の機能の一部が喪失すること。</p> <p>⑤ セルから建屋内へ放射性物質の漏えいがあること。</p> <p>⑥ 再処理施設の内部において、核燃料物質が臨界に達すること。</p> | <p>UPZ内の住民等の屋内退避準備等の防護措置を行う。</p> |

|                                                                                                                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ⑦ 原子力事業所の区域の境界付近等において原災法第 10 条に基づく通報の判断基準として政令等で定める基準以上の放射線量又は放射性物質が検出された場合（事業所外運搬に係る場合を除く。）。                                               |  |
| ⑧ その他再処理施設以外に起因する事象が再処理施設に影響を及ぼすおそれがあること等放射性物質又は放射線が原子力事業所外へ放出され、又は放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺において、緊急事態に備えた防護措置の準備及び防護措置の一部の実施を開始する必要がある事象が発生すること。 |  |

| 全面緊急事態を判断する EAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 緊急事態区分における措置の概要                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① 再処理事業指定基準規則第 35 条に規定する機能が喪失した場合において、溶液の沸騰が継続することにより揮発した放射性物質が発生し、又は発生するおそれがあること。<br>② 使用済燃料貯蔵槽の水位が照射済燃料集合体の頂部の水位まで低下すること。<br>③ セルから建屋内へ放射性物質の大量の漏えいがあること。<br>④ 原子炉の運転等のための施設の内部（原子炉の本体の内部を除く。）において、核燃料物質が臨界状態（原子核分裂の連鎖反応が継続している状態をいう。）にあること。<br>⑤ 原子力事業所の区域の境界付近等において原災法第 15 条に基づく緊急事態宣言の判断基準として政令等で定める基準以上の放射線量又は放射性物質が検出された場合（事業所外運搬に係る場合を除く。）。<br>⑥ その他再処理施設以外に起因する事象が再処理施設に影響を及ぼすこと等放射性物質又は放射線が異常な水準で原子力事業所外へ放出され、又は放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺の住民の屋内退避を開始する必要がある事象が発生すること。 | UPZ 及び必要に応じ<br>てそれ以遠の周辺地域<br>において、放射性物質<br>放出後の防護措置実施<br>に備えた準備を開始す<br>る。<br>放射性物質放出後は、<br>計測される空間放射線<br>量率などに基づく防護<br>措置を実施する。 |

## 9. 原子炉の運転等のための施設（上記に掲げるものを除く。）

| 警戒事態を判断する EAL<br>(③に掲げるものについては、中部電力株式会社浜岡原子力発電所に設置される原子炉に係る原子炉の運転等のための施設に限る。) | 緊急事態区分における措置の概要 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ① 当該原子力事業所所在市町村において、震度 6 弱以上の地震が発生した場合。                                       | 体制構築や情報収集を      |
| ② 当該原子力事業所所在市町村沿岸を含む津波予報区において、大津波警報が発表された場合。                                  | 行い、住民防護のため      |

|                                                                                                                                                                                       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ③ 東海地震予知情報又は東海地震注意情報が発表された場合。<br>④ オンサイト総括が警戒を必要と認める当該原子炉の運転等のための施設の重要な故障等が発生した場合。<br>⑤ その他原子炉の運転等のための施設以外に起因する事象が原子炉の運転等のための施設に影響を及ぼすおそれがあることを認知した場合など、委員長又は委員長代行が警戒本部の設置が必要と判断した場合。 | の準備を開始する。 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

| 施設敷地緊急事態を判断する E A L                                                                                                                                                                                                                                          | 緊急事態区分における措置の概要                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① 原子力事業所の区域の境界付近等において原災法第 10 条に基づく通報の判断基準として政令等で定める基準以上の放射線量又は放射性物質が検出された場合（事業所外運搬に係る場合を除く。）。<br>② その他原子炉の運転等のための施設以外に起因する事象が原子炉の運転等のための施設に影響を及ぼすおそれがあること等放射性物質又は放射線が原子力事業所外へ放出され、又は放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺において、緊急事態に備えた防護措置の準備及び防護措置の一部の実施を開始する必要がある事象が発生すること。 | P A Z 内の住民等の避難準備、及び早期に実施が必要な住民避難等の防護措置を行う。U P Z のみが設定される場合は、U P Z 内の住民等の屋内退避準備等の防護措置を行う。 |

| 全面緊急事態を判断する E A L                                                                                                                                                                                                                            | 緊急事態区分における措置の概要                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ① 原子力事業所の区域の境界付近等において原災法第 15 条に基づく緊急事態宣言の判断基準として政令等で定める基準以上の放射線量又は放射性物質が検出された場合（事業所外運搬に係る場合を除く。）。<br>② その他原子炉の運転等のための施設以外に起因する事象が原子炉の運転等のための施設に影響を及ぼすこと等放射性物質又は放射線が異常な水準で原子力事業所外へ放出され、又は放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺の住民の避難又は屋内退避を開始する必要がある事象が発生すること。 | P A Z 内の住民避難等の防護措置を行うとともに、U P Z 及び必要に応じてそれ以遠の周辺地域において、放射性物質放出後の防護措置実施に備えた準備を |

|  |                                                             |
|--|-------------------------------------------------------------|
|  | 開始する。放射性物質<br>放出後は、計測される<br>空間放射線量率などに<br>基づく防護措置を実施<br>する。 |
|--|-------------------------------------------------------------|

VI-3-7 表1 原子力事業者、国、地方公共団体が探ることを想定される措置等

注)本イメージは各主体の一般的な行動を例示しており、各地域においては、地域の特性等に応じて防護措置に係る各主体の行動をとることとする。

|        |                                                                                                                              |                        | PAZ(～概ね5km)                         |                                   |                                                       |                                                                                                                   | UPZ(概ね5～30km)          |                                   |                                                       |                                                                                                                                                                                                         | UPZ外(概ね30km～)<br>※防護増量や協力などが必要と判断された範囲に限る。 |                                   |                                      |                                                                                                                                                                 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                              |                        | 体制整備                                | 情報提供                              | モニタリング                                                | 防護措置                                                                                                              | 体制整備                   | 情報提供                              | モニタリング                                                | 防護措置                                                                                                                                                                                                    | 体制整備                                       | 情報提供                              | モニタリング                               | 防護措置                                                                                                                                                            |
|        |                                                                                                                              |                        | ・要員参集<br>・情報収集・連絡体制の構築              | ・国へ通報                             | ・敷地境界のモニタリング                                          | -                                                                                                                 | ・要員参集<br>・情報収集・連絡体制の構築 | -                                 | -                                                     | -                                                                                                                                                                                                       | -                                          | -                                 | -                                    | -                                                                                                                                                               |
| 緊急事態区分 | 警戒事態                                                                                                                         | 事業<br>者<br>自<br>力      |                                     |                                   |                                                       |                                                                                                                   |                        |                                   |                                                       |                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                   |                                      |                                                                                                                                                                 |
|        |                                                                                                                              | 公共<br>地<br>方<br>団<br>体 | ・要員参集<br>・情報収集・連絡体制の構築              | ・住民等への情報伝達                        | ・緊急時モニタリングの収集・分析<br>・緊急時モニタリングの準備                     | 【避難】<br>・施設敷地緊急事態要避難者の避難準備(避難先、輸送手段の確保等)                                                                          | ・要員参集<br>・情報収集・連絡体制の構築 | -                                 | ・緊急時モニタリングの準備                                         | -                                                                                                                                                                                                       | ・要員参集<br>・情報収集・連絡体制の構築                     | -                                 | -                                    | 【避難】<br>・施設敷地緊急事態要避難者の避難準備(避難先、輸送手段の確保等)への協力                                                                                                                    |
|        |                                                                                                                              | 国                      | ・要員参集<br>・情報収集・連絡体制の構築<br>・現地派遣の準備  | ・地方公共団体への情報提供<br>・報道機関等を通じた情報提供   | ・モニタリング情報の収集・分析<br>・緊急時モニタリングの準備                      | 【避難】<br>・地方公共団体に要配慮者等の避難準備(避難先、輸送手段の確保等)を指示                                                                       | ・地方公共団体への参集要請          | ・報道機関等を通じた情報提供                    | ・モニタリング情報の収集・分析<br>・緊急時モニタリングの準備                      | -                                                                                                                                                                                                       | ・地方公共団体への参集要請                              | ・報道機関等を通じた情報提供                    | ・緊急時モニタリングの準備のための調整                  | 【避難】<br>・地方公共団体に緊急事態要避難者の避難準備(避難先、輸送手段の確保等)への協力を要請                                                                                                              |
|        | ただし、<br>原子力<br>施設<br>周辺<br>の<br>防護<br>増<br>量<br>に<br>関<br>連<br>す<br>る<br>事<br>業<br>者<br>の<br>協<br>力<br>を<br>要<br>す<br>る<br>。 | 事業<br>者<br>自<br>力      | ・要員追加参集                             | ・国及び地方公共団体へ通報                     | ・敷地境界のモニタリング                                          | -                                                                                                                 |                        | ・地方公共団体へ通報                        | -                                                     | -                                                                                                                                                                                                       |                                            | -                                 | ・緊急時モニタリングの準備及び支援                    | -                                                                                                                                                               |
|        |                                                                                                                              | 公共<br>地<br>方<br>団<br>体 | ・要員追加参集<br>・国及び他の地方公共団体に応援要請        | ・住民等への情報伝達<br>・今後の情報について住民等への注意喚起 | ・緊急時モニタリングの実施                                         | 【避難】<br>・施設敷地緊急事態要避難者の避難の実施<br>・避難準備(避難先、輸送手段の確保等)<br>【安定ヨウ素剤】<br>・安定ヨウ素剤の服用準備(配布等)                               | ・要員参集<br>・情報収集・連絡体制の構築 | ・住民等への情報伝達<br>・今後の情報について住民等への注意喚起 | ・緊急時モニタリングの実施                                         | 【屋内退避】<br>・屋内退避準備                                                                                                                                                                                       | ・要員参集<br>・情報収集・連絡体制の構築                     | ・住民等への情報伝達<br>・今後の情報について住民等への注意喚起 | -                                    | 【避難】<br>・施設敷地緊急事態要避難者の避難受入れ<br>・避難準備(避難先、輸送手段の確保等)への協力                                                                                                          |
|        |                                                                                                                              | 国                      | ・要員追加参集<br>・現地派遣の実施<br>・現地追加派遣の準備   | ・地方公共団体への情報提供<br>・報道機関等を通じた情報提供   | ・緊急時モニタリングの実施及び支援<br>・緊急時モニタリングの指示<br>・モニタリング情報の収集・分析 | 【避難】<br>・地方公共団体に施設敷地緊急事態要避難者の避難の実施を指示<br>・地方公共団体に避難準備(避難先、輸送手段の確保等)を指示<br>【安定ヨウ素剤】<br>・地方公共団体に安定ヨウ素剤の服用準備(配布等)を指示 | -                      | ・地方公共団体への情報提供<br>・報道機関等を通じた情報提供   | ・緊急時モニタリングの実施及び支援<br>・緊急時モニタリングの指示<br>・モニタリング情報の収集・分析 | 【屋内退避】<br>・地方公共団体に屋内退避準備を指示                                                                                                                                                                             | ・地方公共団体への参集要請                              | ・地方公共団体への情報提供<br>・報道機関等を通じた情報提供   | ・モニタリング情報の収集・分析<br>・緊急時モニタリングの準備及び支援 | 【避難】<br>・地方公共団体に施設敷地緊急事態要避難者の避難受入れを要請<br>・地方公共団体に避難準備(避難先、輸送手段の確保等)への協力を要請                                                                                      |
|        | (原子力施設十<br>全<br>面<br>の<br>防<br>護<br>増<br>量<br>に<br>関<br>連<br>す<br>る<br>事<br>業<br>者<br>の<br>協<br>力<br>を<br>要<br>す<br>る<br>。   | 事業<br>者<br>自<br>力      | ・要員追加参集                             | ・国及び地方公共団体へ通報                     | ・敷地境界のモニタリング                                          | -                                                                                                                 |                        | ・地方公共団体へ通報                        | -                                                     | -                                                                                                                                                                                                       |                                            | -                                 | ・緊急時モニタリングの準備及び支援                    | -                                                                                                                                                               |
|        |                                                                                                                              | 公共<br>地<br>方<br>団<br>体 | ・要員追加参集                             | ・住民等への情報伝達                        | ・緊急時モニタリングの実施                                         | 【避難】<br>・避難の実施<br>【安定ヨウ素剤】<br>・住民等への安定ヨウ素剤の服用指示                                                                   | ・国及び他の地方公共団体に応援要請      | ・住民等への情報伝達                        | ・緊急時モニタリングの実施                                         | 【屋内退避】<br>・屋内退避の実施<br>【安定ヨウ素剤】<br>・安定ヨウ素剤の服用準備(配布等)<br>【防護措置基準に基づく防護措置への対応】<br>・避難一時移転、避難退避時検査及び簡易除染並びに甲状腺被ばく線量モニタリングの準備(避難一時移転先、輸送手段、当該検査及び簡易除染並びに甲状腺被ばく線量モニタリングの場所の確保等)                               | ・要員参集<br>・情報収集・連絡体制の構築                     | ・住民等への情報伝達                        | -                                    | 【避難等】<br>・避難等の受入れ<br>【防護措置基準に基づく防護措置への対応】<br>・避難一時移転、避難退避時検査及び簡易除染並びに甲状腺被ばく線量モニタリングの準備(避難一時移転先、輸送手段、当該検査及び簡易除染並びに甲状腺被ばく線量モニタリングの場所の確保等)への協力                     |
|        |                                                                                                                              | 国                      | ・要員追加参集<br>・現地追加派遣の実施<br>・現地追加派遣の実施 | ・地方公共団体への情報提供<br>・報道機関等を通じた情報提供   | ・緊急時モニタリングの実施及び支援<br>・緊急時モニタリングの指示<br>・モニタリング情報の収集・分析 | 【避難】<br>・地方公共団体に避難の実施(移動が困難な者の一時退避を含む)を指示<br>【安定ヨウ素剤】<br>・地方公共団体に安定ヨウ素剤の服用を指示                                     | ・現地追加派遣の準備             | ・地方公共団体への情報提供<br>・報道機関等を通じた情報提供   | ・緊急時モニタリングの実施及び支援<br>・緊急時モニタリングの指示<br>・モニタリング情報の収集・分析 | 【屋内退避】<br>・地方公共団体に屋内退避の実施を指示<br>【安定ヨウ素剤】<br>・地方公共団体に安定ヨウ素剤の服用準備(配布等)を指示<br>【防護措置基準に基づく防護措置への対応】<br>・地方公共団体に避難一時移転、避難退避時検査及び簡易除染並びに甲状腺被ばく線量モニタリングの準備(避難一時移転先、輸送手段、当該検査及び簡易除染並びに甲状腺被ばく線量モニタリングの場所の確保等)を指示 | ・地方公共団体への参集要請                              | ・地方公共団体への情報提供<br>・報道機関等を通じた情報提供   | ・モニタリング情報の収集・分析<br>・緊急時モニタリングの準備及び支援 | 【避難等】<br>・地方公共団体に避難等の受入れを要請<br>【防護措置基準に基づく防護措置への対応】<br>・地方公共団体に避難一時移転、避難退避時検査及び簡易除染並びに甲状腺被ばく線量モニタリングの準備(避難一時移転先、輸送手段、当該検査及び簡易除染並びに甲状腺被ばく線量モニタリングの場所の確保等)への協力を要請 |

|     |                      |                | PAZ(～概ね5km)※1 |      |        |      | UPZ(概ね5～30km) |                                         |                                                           |                                                                                                                   | UPZ外(概ね30km～) |                                         |                                                           |                                                                                                                    |                                       |
|-----|----------------------|----------------|---------------|------|--------|------|---------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|     |                      |                | 体制整備          | 情報提供 | モニタリング | 防護措置 | 体制整備          | 情報提供                                    | モニタリング                                                    | 防護措置                                                                                                              | 体制整備          | 情報提供                                    | モニタリング                                                    | 防護措置                                                                                                               |                                       |
| OIL | OIL1                 | 事業<br>業者<br>者力 | -             | -    | -      | -    | -             | ・国及び地方公共<br>団体へ通報                       | -                                                         | 【甲状腺被ばく線量モニタリング】<br>・甲状腺被ばく線量モニタリングへの協力                                                                           | -             | -                                       | -                                                         | 【甲状腺被ばく線量モニタリング】<br>・(近) 甲状腺被ばく線量モニタ<br>リングへの協力                                                                    | -                                     |
|     |                      | 公共<br>地方<br>団体 | -             | -    | -      | -    | -             | ・住民等への情報伝<br>達                          | ・緊急時モニタリング<br>の実施                                         | 【避難】<br>・避難の実施<br>【甲状腺被ばく線量モニタリング】<br>・甲状腺被ばく線量モニタリングの実施                                                          | -             | -                                       | -                                                         | 【避難】<br>・(近) 避難の実施<br>【甲状腺被ばく線量モニタリング】<br>・(近) 甲状腺被ばく線量モニタ<br>リングの実施                                               | 【避難】<br>・(遠) 避難の受入れ                   |
|     |                      | 国              | -             | -    | -      | -    | -             | ・地方公共団体への<br>情報提供<br>・報道機関等を通じた<br>情報提供 | ・モニタリング情報の<br>収集・分析<br>・緊急時モニタリング<br>の実施及び支援              | 【避難】<br>・避難範囲の決定<br>・地方公共団体に避難の実施(移動が困難な者の一時退避<br>を含む)を指示<br>【甲状腺被ばく線量モニタリング】<br>・地方公共団体に甲状腺被ばく線量モニタリングの実施を<br>指示 | -             | ・地方公共団体への<br>情報提供<br>・報道機関等を通じた<br>情報提供 | -                                                         | 【避難】<br>・避難範囲の決定<br>・(近) 地方公共団体に避難の実<br>施を指示<br>【甲状腺被ばく線量モニタリング】<br>・(近) 地方公共団体に甲状腺被<br>ばく線量モニタリングの実施を指<br>示       | 【避難】<br>・(遠) 地方公共団体に避難受入<br>れを要請      |
|     | スクリー<br>ニングに係る<br>基準 | 事業<br>業者<br>者力 | -             | -    | -      | -    | -             | ・国及び地方公共団<br>体へ通報                       | -                                                         | -                                                                                                                 | -             | -                                       | ・緊急時モニタリング<br>の実施及び支援                                     | -                                                                                                                  | -                                     |
|     |                      | 公共<br>地方<br>団体 | -             | -    | -      | -    | -             | ・住民等への情報伝<br>達                          | ・緊急時モニタリング<br>の実施                                         | 【飲食物摂取制限】<br>・個別品目の放射性物質の濃度測定                                                                                     | -             | ・住民等への情報伝<br>達                          | -                                                         | -                                                                                                                  | -                                     |
|     |                      | 国              | -             | -    | -      | -    | -             | ・地方公共団体への<br>情報提供<br>・報道機関等を通じた<br>情報提供 | ・モニタリング情報の<br>収集・分析<br>・緊急時モニタリング<br>の実施及び支援              | 【飲食物摂取制限】<br>・放射性物質の濃度測定すべき範囲の決定<br>・地方公共団体に個別品目の放射性物質の濃度測定を指<br>示                                                | -             | ・地方公共団体への<br>情報提供<br>・報道機関等を通じた<br>情報提供 | ・モニタリング情報の<br>収集・分析<br>・緊急時モニタリング<br>の実施及び支援              | 【飲食物摂取制限】<br>・放射性物質の濃度測定すべき範囲の決定<br>・地方公共団体に個別品目の放射性物質の濃度測定を指示                                                     | -                                     |
|     | OIL4                 | 事業<br>業者<br>者力 | -             | -    | -      | -    | -             | ・国及び地方公共団<br>体へ通報                       | -                                                         | 【避難退域時検査及び簡易除染】<br>・避難退域時検査及び簡易除染への協力                                                                             | -             | -                                       | -                                                         | 【避難退域時検査及び簡易除染】<br>・避難退域時検査及び簡易除染への協力                                                                              | -                                     |
|     |                      | 公共<br>地方<br>団体 | -             | -    | -      | -    | -             | ・住民等への情報伝<br>達                          | -                                                         | 【避難退域時検査及び簡易除染】<br>・避難退域時検査及び簡易除染の実施                                                                              | -             | ・住民等への情報伝<br>達                          | -                                                         | 【避難退域時検査及び簡易除染】<br>・避難退域時検査及び簡易除染の協力                                                                               | -                                     |
|     |                      | 国              | -             | -    | -      | -    | -             | ・地方公共団体への<br>情報提供<br>・報道機関等を通じた<br>情報提供 | -                                                         | 【避難退域時検査及び簡易除染】<br>・避難退域時検査及び簡易除染の指示                                                                              | -             | ・地方公共団体への<br>情報提供<br>・報道機関等を通じた<br>情報提供 | -                                                         | 【避難退域時検査及び簡易除染】<br>・避難退域時検査及び簡易除染の指示                                                                               | -                                     |
|     | OIL2                 | 事業<br>業者<br>者力 | -             | -    | -      | -    | -             | ・国及び地方公共団<br>体へ通報                       | -                                                         | 【甲状腺被ばく線量モニタリング】<br>・甲状腺被ばく線量モニタリングへの協力                                                                           | -             | -                                       | ・緊急時モニタリング<br>の実施及び支援                                     | 【甲状腺被ばく線量モニタリング】<br>・(近) 甲状腺被ばく線量モニタ<br>リングへの協力                                                                    | -                                     |
|     |                      | 公共<br>地方<br>団体 | -             | -    | -      | -    | -             | ・住民等への情報伝<br>達                          | ・緊急時モニタリング<br>の実施                                         | 【一時移転】<br>・一時移転の実施<br>【甲状腺被ばく線量モニタリング】<br>・甲状腺被ばく線量モニタリングの実施                                                      | -             | ・住民等への情報伝<br>達                          | -                                                         | 【一時移転】<br>・(近) 一時移転の実施<br>【甲状腺被ばく線量モニタリング】<br>・(近) 甲状腺被ばく線量モニタ<br>リングの実施                                           | 【一時移転】<br>・(遠) 一時移転の受入れ               |
|     |                      | 国              | -             | -    | -      | -    | -             | ・地方公共団体への<br>情報提供<br>・報道機関等を通じた<br>情報提供 | ・モニタリング情報の<br>収集・分析<br>・緊急時モニタリング<br>の実施及び支援              | 【一時移転】<br>・一時移転範囲の決定<br>・地方公共団体に一時移転の実施を指示<br>【甲状腺被ばく線量モニタリング】<br>・地方公共団体に甲状腺被ばく線量モニタリングの実施を<br>指示                | -             | ・地方公共団体への<br>情報提供<br>・報道機関等を通じた<br>情報提供 | ・モニタリング情報の<br>収集・分析<br>・緊急時モニタリング<br>の実施及び支援              | 【一時移転】<br>・一時移転範囲の決定<br>・(近) 地方公共団体に一時移転<br>の実施を指示<br>【甲状腺被ばく線量モニタリング】<br>・(近) 地方公共団体に甲状腺被<br>ばく線量モニタリングの実施を指<br>示 | 【一時移転】<br>・(遠) 地方公共団体に一時移転<br>の受入れを要請 |
|     | OIL6                 | 事業<br>業者<br>者力 | -             | -    | -      | -    | -             | -                                       | -                                                         | -                                                                                                                 | -             | -                                       | -                                                         | -                                                                                                                  | -                                     |
|     |                      | 公共<br>地方<br>団体 | -             | -    | -      | -    | -             | ・住民等への情報伝<br>達                          | ・個別品目の放射性<br>物質の濃度測定を実施                                   | 【飲食物摂取制限】<br>・飲食物摂取制限の実施                                                                                          | -             | ・住民等への情報伝<br>達                          | ・個別品目の放射性<br>物質の濃度測定を実施                                   | 【飲食物摂取制限】<br>・飲食物摂取制限の実施                                                                                           | -                                     |
|     |                      | 国              | -             | -    | -      | -    | -             | ・地方公共団体への<br>情報提供<br>・報道機関等を通じた<br>情報提供 | ・個別品目の放射性<br>物質の濃度測定結果<br>の収集・分析<br>・個別の放射性物質<br>の濃度測定を実施 | 【飲食物摂取制限】<br>・摂取制限品目の決定<br>・地方公共団体に飲食物摂取制限の実施を指示                                                                  | -             | ・地方公共団体への<br>情報提供<br>・報道機関等を通じた<br>情報提供 | ・個別品目の放射性<br>物質の濃度測定結果<br>の収集・分析<br>・個別の放射性物質<br>の濃度測定を実施 | 【飲食物摂取制限】<br>・摂取制限品目の決定<br>・地方公共団体に飲食物摂取制限の実施を指示                                                                   | -                                     |

※1・・・緊急事態区分の全面緊急事態においてPAZ内は避難を実施していることが前提。

(資料編VI-3-8) 図1 防護措置実施のフローの例

